


EW4821 PT 100 V I
12-24-230 V

Régulateur deux étages pour la température

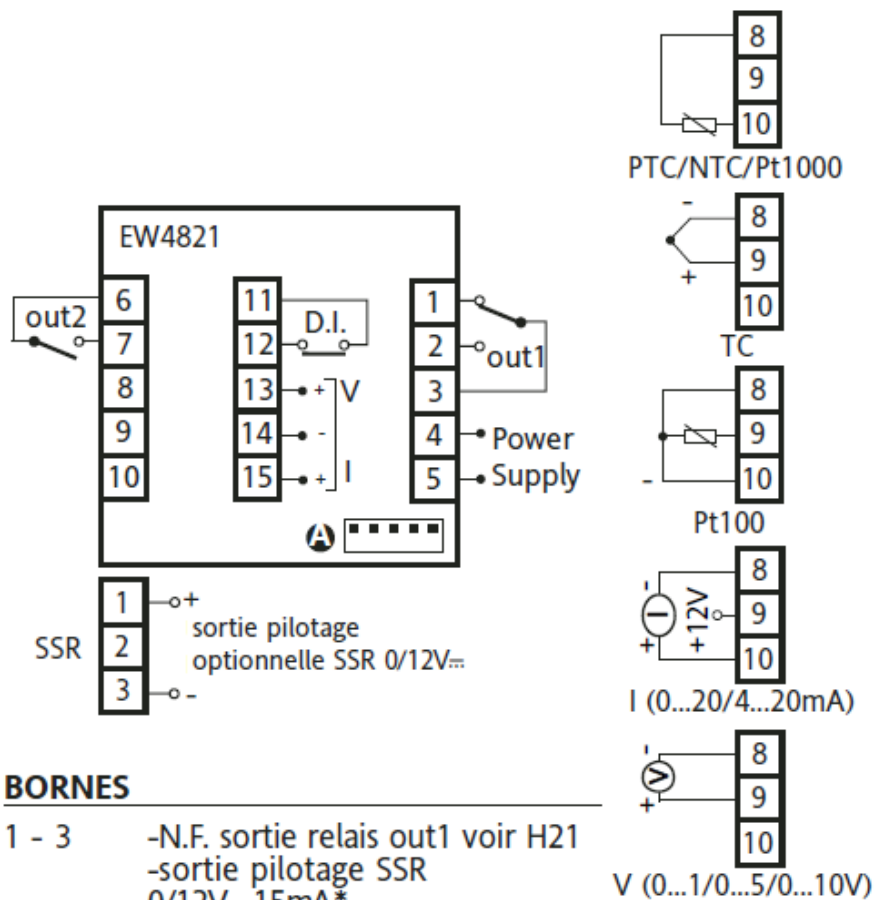

BORNES

1 - 3	-N.F. sortie relais out1 voir H21 -sortie pilotage SSR 0/12V... 15mA*
2 - 3	N.O. sortie relais out1 voir H21
6 - 7	N.O. relay output out2, see H22
8-9-10	Entrée sonde
11-12	Entrée numérique D.I.
13-14-15	Sortie analogique V-I
4 - 5	Alimentation
A	Entrée TTL pour Copy Card et système Televis

