


LKD 500 CO2 24V

LKD 500 CO2 24V

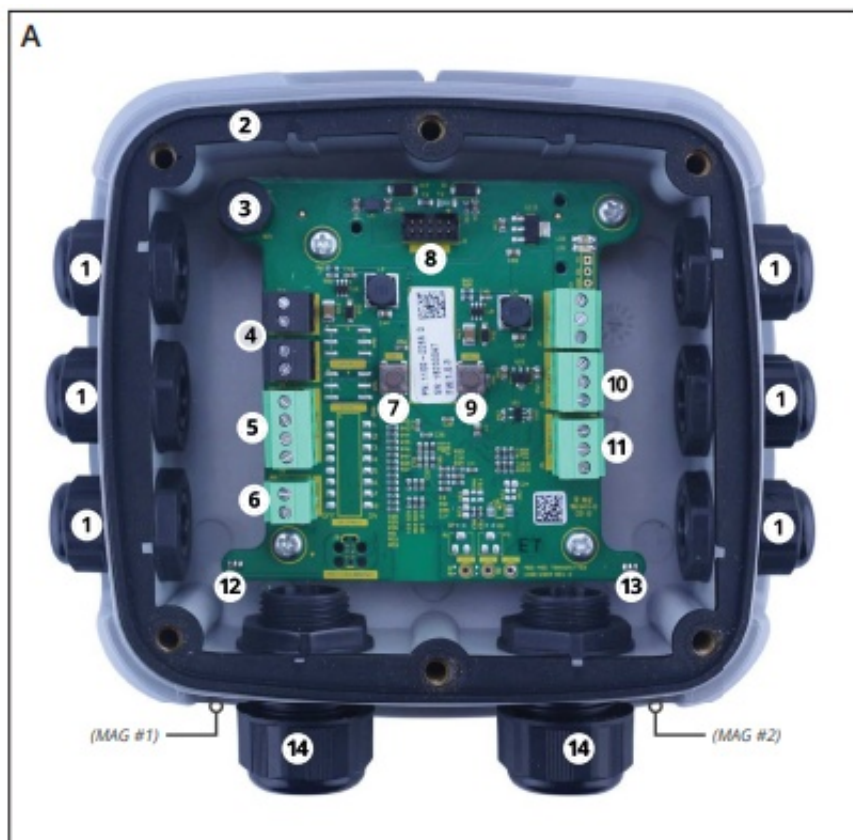

#	DESCRIPTION DES COMPOSANTS
1	Passe-câbles M16 (×6)
2	Joint en caoutchouc (<i>version IP66 uniquement</i>)
3	Vibreur d'alarme interne
4	Connexions électriques (×2)
5	Connexions numériques (<i>modbus</i>)
6	Connexion analogique
7	Interrupteur tactile #1

#	DESCRIPTION DES COMPOSANTS <i>a continué</i>
8	Connexion câble plat (<i>au détecteur</i>)
9	Interrupteur tactile #2
10	Connexion au relais 3 (<i>DÉFAUT</i>)
11	Connexion au relais 1 (<i>BAS</i>)
12	Interrupteur magnétique #1
13	Interrupteur magnétique #2
14	Passe-câbles M20 (×2)