


LKD 500 R134A 24V

LKD 500 R134A 24V

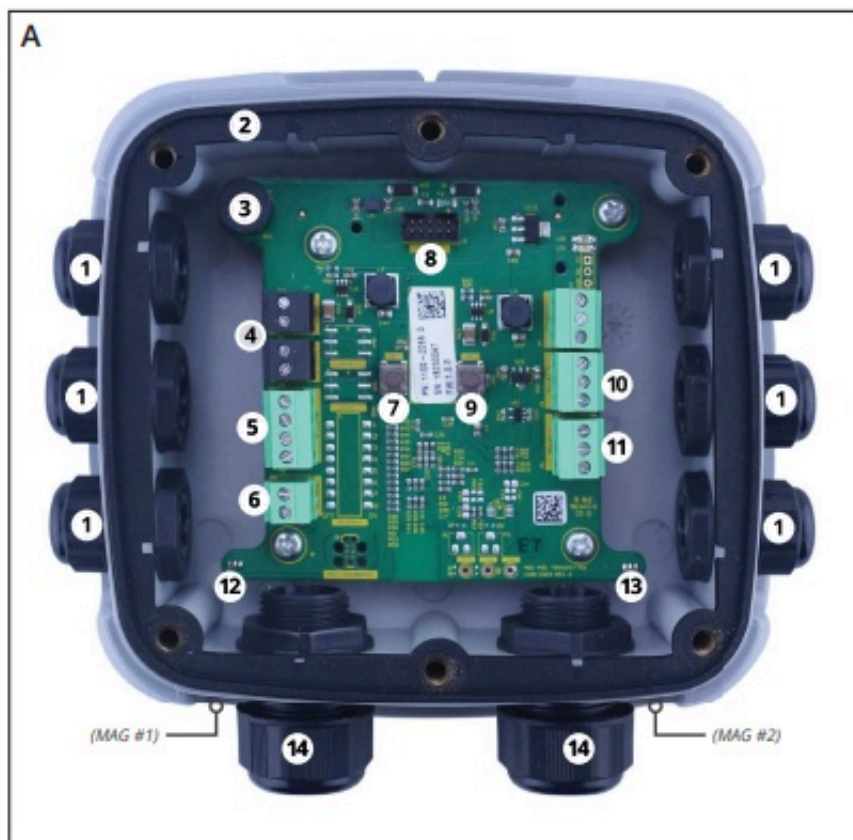

#	DESCRIPTION DES COMPOSANTS
1	Passe-câbles M16 (x6)
2	Joint en caoutchouc (version IP66 uniquement)
3	Vibreur d'alarme interne
4	Connexions électriques (x2)
5	Connexions numériques (modbus)
6	Connexion analogique
7	Interrupteur tactile #1

#	DESCRIPTION DES COMPOSANTS a continué
8	Connexion câble plat (au détecteur)
9	Interrupteur tactile #2
10	Connexion au relais 3 (DÉFAUT)
11	Connexion au relais 1 (BAS)
12	Interrupteur magnétique #1
13	Interrupteur magnétique #2
14	Passe-câbles M20 (x2)