


LKD NEXT

LKD NEXT

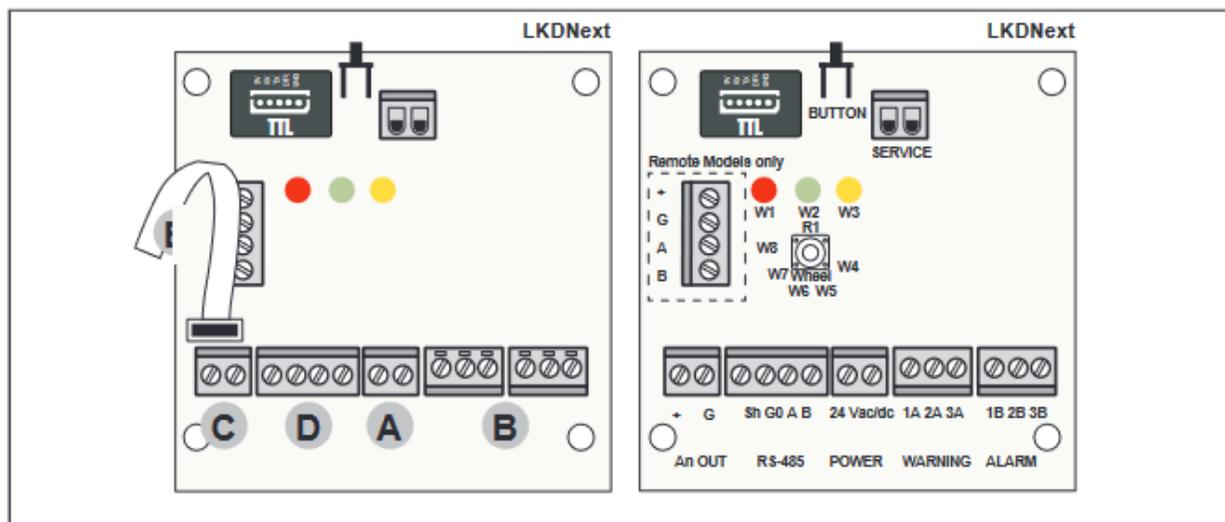

Electrical connections

Sortie	+	C	Sortie analogique
	G		Sortie analogique
RS 485	Sh	D	Cable blindé RS485
	G0		GND pour RS485
	A		Tx + / Rx + pour RS485
	B		Tx- / Rx- pour RS485
Alim.	24 Vac/dc	A	Pour l'alimentation Vac, connectez le deuxième fil du transformateur. Pour une alimentation Vdc, connectez l'un des deux fils d'alimentation, l'appareil se met automatiquement reconnaît si c'est + ou GND.
Avertiss.	1A	B	Contact NF pour le relais d'avertissement/défaut
	2A		Commun pour le relais d'avertissement/défaut
	3A		Contact NO pour le relais d'avertissement/défaut
Alarme	1B	B	Contact NF pour le relais d'alarme
	2B		Commun pour le relais d'alarme
	3B		Contact NO pour le relais d'alarme
TTL			Connecteur Dongle BTLE

NOTE:
 Valable uniquement pour les
 appareils non alimentés ou sans
 sécurité

